

6. CZĘŚCI ZAMIENNE (rys. 3)


- 1 – Prowadnica
 1/2"-3/4" - 0901444
 1" - 0901445
 11/4" - 0901446
 11/2" - 0901447
 2" - 0901448
- 2 – Zakrętka sześciokątna z uszczelką (5 kpl.)
 1/2"- 2" - S06M-11/4
- 3 – Wkładka zaworu
 1/2" - 2166200
 3/4" - 2110200
 1" - 2164400
 11/4" - 2164500
 11/2" - 2164600
 2" - 2164700

resideo

Braukmann EA-RV 277

Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru

Instrukcja montażu

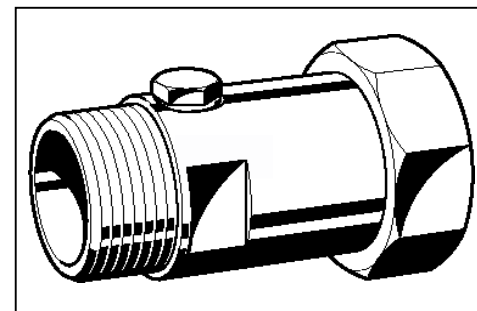

2. OBSŁUGA (rys. 2)

Skuteczność działania zaworów zwrotnych antyskażeniowych typu EA powinna być co 12 miesięcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badań ewidencjonowane.

1. Zamknąć zawór 1.
2. Otworzyć zawór kontrolny 4. Poczekać na spłynięcie wody z odcinka pomiędzy zaworami 1 i 3. Jeśli wyciek wody nie ustaje, oznacza to uszkodzenie lub zanieczyszczenie zaworu. W takim przypadku powinien on być wymieniony lub naprawiony.
3. Zamknąć zawór kontrolny 4.
4. Otworzyć zawór odcinający 1.

3. ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Czynnik woda do 75°C
 Ciśnienie pracy maks. 25 bar (2.5MPa)

4. ROZMIARY PRZYŁĄCZY

gwint zewnętrzny obudowy 1/2" do 2"
 gwint wewnętrzny złączki 1" do 2 1/2"

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie powinno być:
 - w dobrym stanie
 - używane stosownie do zastosowania
 - używane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
2. Przestrzegać instrukcji montażu.
3. Niezwłocznie usunąć niesprawności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo.
4. Zawory EA-RV277 przeznaczone są do zastosowań zgodnych w niniejszej instrukcji.

1. INSTALACJA

Instalacja zaworu zwrotnego antyskażeniowego klasy EA powinna być wykonana zgodnie z niniejszą Instrukcją montażu oraz lokalnymi przepisami. Miejsce montażu zaworu powinno być łatwo dostępne i zabezpieczone przed zamarzaniem.

1.1 Montaż (rys. 1)

1. Przepłukać instalację w celu usunięcia osadów i produktów korozji.
2. Zamontować zawory odcinające 1 i 2
3. Zamknąć zawory odcinające 1 i 2
4. Zamontować zawór zwrotny 3 zgodnie z kierunkiem przepływu wskazanym na korpusie. Jeśli możliwe montować poziomo króćcem do dołu
5. Zapewnić dostęp do zaworu
6. Dla instalacji z wodomierzem montować bezpośrednio za nim
7. Powoli otworzyć zawory 1 i 2.



www.resideo.com pomoc.technicznaecc@resideo.com

Ademco Sp.z.o.o.
 ul. Domaniewska 39
 02-672 Warszawa

© 2020 Resideo Technologies, Inc. wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera informacje zastrzeżone przez Resideo Technologies, Inc. i spółki stowarzyszone.