

PL | Instrukcja montażu

Y87RF  
Termostat jednostrefowy

## Instrukcja instalacji


### 1. Odłączyć zasilanie sieciowe od urządzenia grzewczego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, należy zawsze dopilnować, aby przed dostępem do okablowania zasilanie sieciowe zostało wyłączone.

### 2. Oddzielić podstawę montażową od przełącznika kotła.


#### 2.1 Ostrożnie wprowadzić śrubokręt w otwór, aż nastąpi uwolnienie pokrywy.

#### 2.2 Uchylić pokrywę do przodu i zdemontować.




### 3. Montaż podstawy montażowej na ścianie lub w puszcze naściennej.


**Uwaga:** wymagane kołki i śruby mocujące są dostarczane z produktem.



### 4. Okablowanie przełącznika kotła. Patrz schemat okablowania.

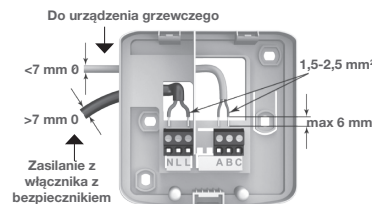


### 5.1 Okablowanie kotła nie wymagającego wybiegu pompy. Przełącznik kotła zasilają wejście kotła.

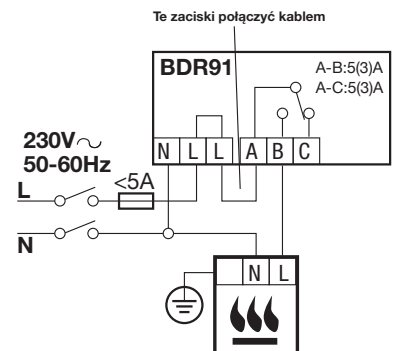


### 5.2 Okablowanie kotła wymagającym stałego napięcia.

Do współpracy z kotłem wymagane jest stałe napięcie (typowe okablowanie kotła typu Combi). Z kotłami mogą współpracować termostaty niskonapięciowe lub zasilane 230 V. Należy sprawdzić instrukcje producenta.

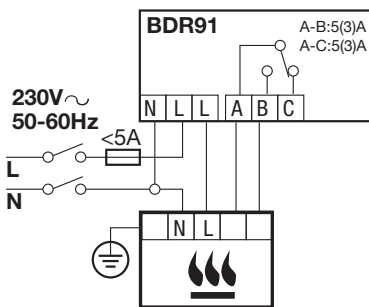

### 5.3 Okablowanie przelotowego zaworu strefowego.

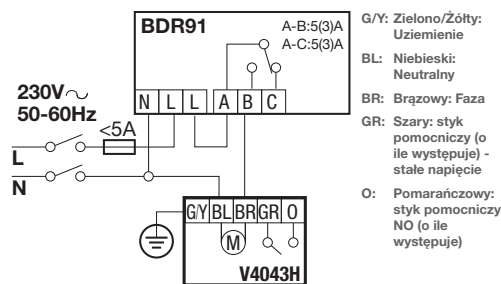

### 6. Montaż przełącznika kotła na podstawie montażowej.

Najpierw należy zlokalizować zawiasy



Umieścić obudowę na zawiasach a następnie obracając ku dołowi wcisnąć

### 7. Przywrócenie zasilania sieciowego urządzeniu grzewczemu

### 8. Termostat należy zlokalizować


- Z dala od przeciągów
- Z dala od źródeł ciepła
- Z dala od bezpośredniego nasłonecznienia
- Około 1,2 m – 1,5 m od podłogi

### 9. Demontaż pokręta.




### 10. Demontaż podstawy montażowej.

Wcisnąć górną część termostatu i przesunąć ku dołowi w celu poluzowania, a następnie odchylić ją do przodu.




### 11. Montaż bezpośrednio na ścianie.


Wymagane kołki i śruby mocujące są dostarczane z produktem.



### 12. Usunięcie wkładki pomiędzy bateriami.



### 13. Montaż termostatu na podstawie montażowej.



### 14. Ponowny montaż pokręta.



## Powiązanie przekaźnika kotła

Termostat jest dostarczony w stanie gotowym do zainstalowania, powiązanie jest wymagane tylko w przypadku, gdy termostat i przekaźnik kotła są osobno zakupione.

### Strefy dotykowe.

Tuż pod wyświetlaczem znajdują się dwie strefy dotykowe, które zapewniają dostęp do menu i funkcji.



1. Aby wprowadzić przekaźnik kotła w tryb powiązania należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **POWIĄZANIE** przez 5 sekund do momentu, dopóki czerwona dioda LED nie zacznie migać co 0,5 sekundy.



2. Aby powiązać termostat należy dotknąć i przytrzymać lewą strefę dotykową przez ok. 10 sekund.



3. Pojawia się ekran do powiązania z przekaźnikiem.



4. Gdy symbol 'bo' miga, należy na krótko dotknąć lewej strefy dotykowej w celu wysłania sygnału powiązania; w tym momencie, symbol 'bo' wielokrotnie zamiga.

5. W przypadku udanego powiązania, pojawiająca się liczba wskazuje na moc sygnału (od 1 = minimalna do 5 = maksymalna).

W przypadku braku powiązania, na ekranie pojawia się '0'. Należy powiązanie powtórzyć.



Udane powiązanie



Nieudane powiązanie.

6. W przypadku pomyślnego powiązania czerwona dioda LED zgaśnie na przekaźniku kotła.

Uwaga: Powiązanie z przekaźnikiem można anulować; w tym celu na ekranie powiązania należy wcisnąć i przytrzymać lewą strefę dotykową przez ok. 10 sekund.

## Menu instalacji

Termostat posiada menu instalacji, które służy do ustawiania minimalnego i maksymalnego ograniczenia temperatury oraz ustawienia temperatury wyłączenia.

Maksymalne i minimalne temperatury:  
Maksymalna temperatura, na którą można ustawić termostat wynosi 35°C, a minimalna 5°C.

Temperatura wyłączenia:  
Jeżeli termostat jest obsługiwany zdalnie, jest to wartość temperatury, przy której termostat zostaje wyłączony przez zdalną aplikację.

### Uruchamiając menu instalacji należy:

1. Obrócić pokrętkę nastawczą w lewo do ukazania się wartości minimalnej. Gdy wartość zacznie migać, należy dotknąć i przytrzymać jednocześnie lewą i prawą strefę dotykową przez ok. 10 sekund.



2. Wyświetlana jest graniczna maksymalna wartość temperatury. Za pomocą pokrętki nastawczego można zmienić wartość nastawy. Nie ma konieczności potwierdzania wartości.



3. Gdy wartość nastawy miga, należy na krótko dotknąć lewej strefy dotykowej, aby wyświetlić minimalną wartość graniczną temperatury. Wartość tę można zmienić pokrętkiem nastawczym.



4. Aby wyświetlić nastawę temperatury wyłączenia należy dotknąć lewej strefy dotykowej. Za pomocą pokrętki nastawczego można zmienić wartość jak opisano wyżej.
5. Menu Instalacji zamyka się automatycznie 10 sekund po ostatnim działaniu.



## RESIDEO

Nefryt Building, 5th floor  
ul. Domaniewska  
3902-672 Warszawa  
POLAND  
+48 22 288 80 89

  
resideo

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,  
1180 Rolle, Switzerland

www.resideo.com Country of origin: UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.  
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.  
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.



EU 811/2013



Printed in EU.

### Approvals:

Hereby, **Pittway Sarl** declares that the radio equipment type **Y87RF** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://hwlhome.co/DoC>  
RF (868MHz): Receiver Category 2, Max RF Power 25mW, 868-868.6MHz (868.3MHz)