

# Honeywell Home



## Y87RFC


### Termostato ambiente wireless

IT Guida Rapida





## Installazione in 2 fasi

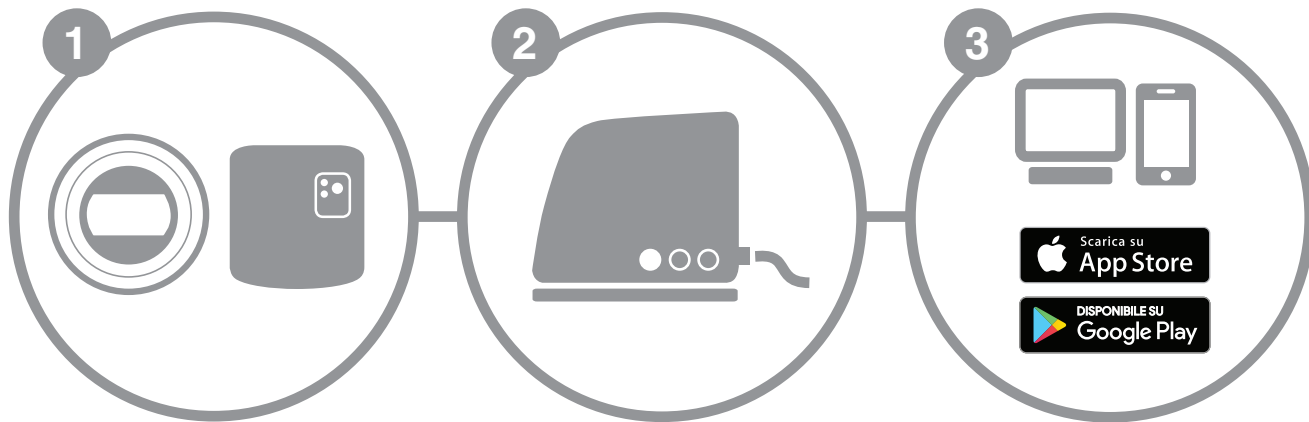

a. Installazione del termostato

b. Installazione del modulo  
di comando caldaia

Installazione del  
gateway Internet

Creazione del  
proprio account

## Preparazione

### Prima dell'installazione

- Verificare che il termostato ambiente sia compatibile con la caldaia. Per farlo, consultare il manuale di installazione della caldaia.
- Il termostato wireless può essere installato ovunque ma è tuttavia consigliabile stabilire quale sia il punto più adatto. Non essendo necessarie operazioni di cablaggio, l'installazione risulta estremamente semplice.
- Prima di procedere all'installazione del modulo di comando della caldaia, interrompere l'alimentazione della caldaia.




### Durante l'installazione

È necessario disporre dei seguenti attrezzi:

- Cacciavite a stella
- Piccolo cacciavite piatto
- Pinza
- Pinza spellafili


### Dopo l'installazione

- Conferire il vecchio apparecchio presso una centro autorizzato di raccolta differenziata.

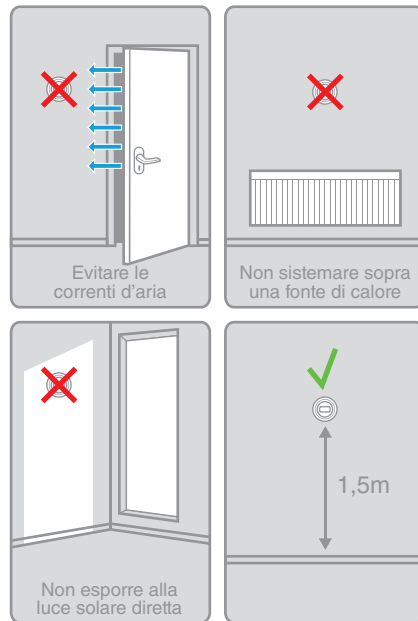

## Fase 1 a : Installazione del termostato


### 1. Se necessario, smontare il vecchio apparecchio.

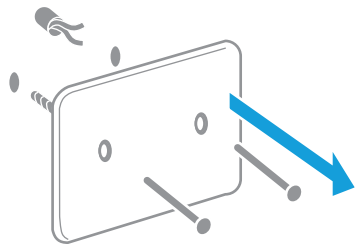

Attenzione: questo termostato non ha bisogno di essere cablato. Isolare i conduttori e farli rientrare nella parete.


### 2. Separare il termostato dalla sua base.

Rimuovere la ghiera di regolazione tirando delicatamente.

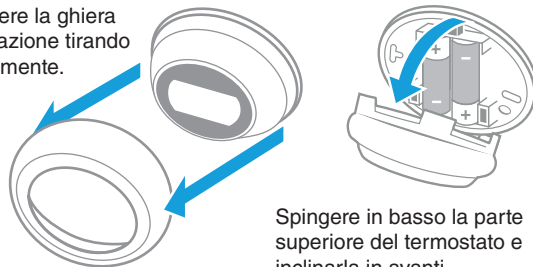


Spingere in basso la parte superiore del termostato e inclinarla in avanti.

### 3. Fissare la base del termostato alla parete.

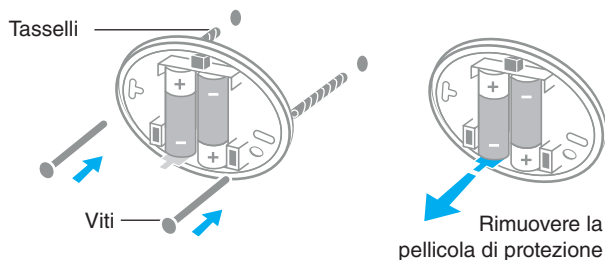

### 4. Montare il termostato sulla base.

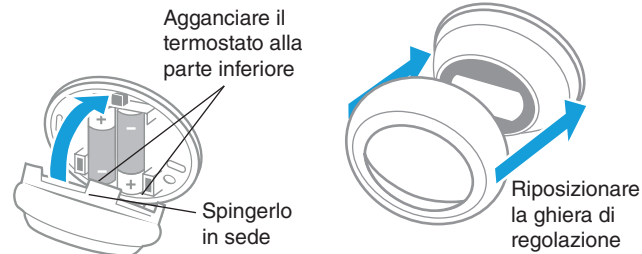

## Fase 1 b : Collegamento del modulo ricevitore alla caldaia

### 5. Togliere il coperchio del modulo ricevitore.





Introdurre delicatamente un cacciavite nell'apertura fino a liberare totalmente la linguetta.



Inclinare il coperchio verso l'alto e rimuoverlo.



### 6. Fissare il modulo ricevitore alla parete.

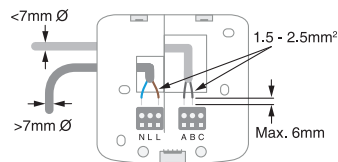

Fissare la base di montaggio sulla scatola incassata o direttamente a parete, vicino alla caldaia.

### 7. Collegare il modulo.

Per identificare i morsetti di collegamento del contatto relè, consultare il manuale d'uso della caldaia.

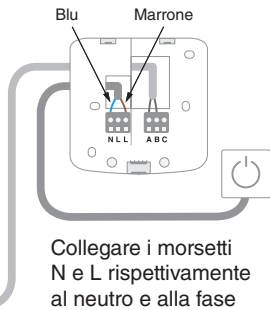

Collegare i morsetti N e L rispettivamente al neutro e alla fase dell'installazione.

### 8. Riposizionare il coperchio e alimentare il modulo.




Agganciare il coperchio alla base e spingerlo in basso.

**Mettere in tensione l'installazione**




## Fase 2 : Installazione del gateway Internet RFG100


### 1. Collegare il gateway alla rete di alimentazione.

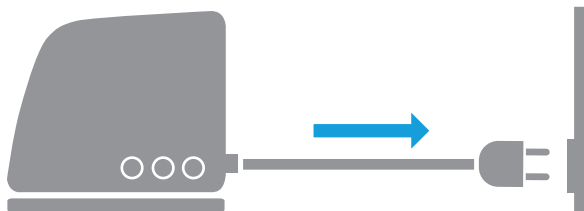


In fase di accensione, tutti e tre i LED sono rossi. Successivamente, i LED dell'alimentazione e della comunicazione RF diventano verdi.



### 2. Collegare il cavo Ethernet del gateway al router Internet.

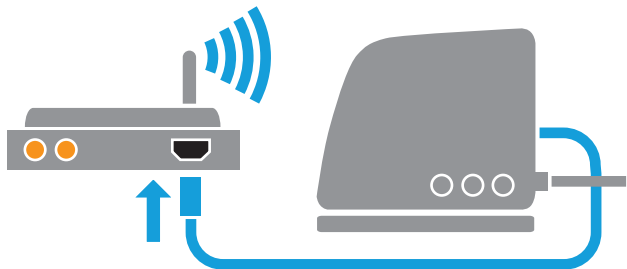

Stabilita la connessione a Internet, il LED passa da rosso a verde lampeggiante.



## Fase 3 : Creazione del proprio account

1. Connettersi all'indirizzo web che segue e seguire le varie fasi di creazione del proprio account.



[getconnected.honeywellhome.com](https://getconnected.honeywellhome.com)

### 2. Assegnare un nome alla propria installazione.

Dopo l'avvenuta registrazione del proprio account e la successiva attivazione mediante e-mail di conferma, attribuire un nome alla propria installazione.



#### Registrazione posizione

Completa il presente modulo in tutte le sue parti. (\*) Indica i campi obbligatori

##### Informazioni generali

Nome posizione\*  
es. La mia casa

Tipo posizione

 Residenziale   Commerciale



## Fase 3 : Creazione del proprio account

### 3. Collegare la propria installazione al gateway Internet.

**Registrazione dispositivo**

Verifica che il dispositivo sia connesso a internet. In caso di dubbi o problemi, consulta il manuale d'uso.

Dispositivo MAC

Dispositivo CRC


Se non hai ancora un dispositivo da registrare, seleziona "Annulla". È possibile compilare questo passaggio in un secondo momento accedendo al profilo della tua posizione.

Annulla **Invia**

A localizzazione avvenuta, inserire i codici MAC e CRC del proprio gateway Internet



I numeri MAC e CRC sono riportati sulla targhetta di identificazione situata sotto il gateway.



A operazione eseguita, il LED diventa verde fisso

### 4. Caricare l'applicazione sul proprio smartphone.



Caricare l'applicazione "Total Connect Comfort Int'l" sul proprio smartphone o tablet.

### 5. Utilizzo dell'applicazione.

**Honeywell Home**

Indirizzo e-mail

Password

**ACCEDI**

HAI DIMENTICATO LA PASSWORD? **DEMO**

CREA UN ACCOUNT

Ora è possibile connettersi dal dispositivo mobile contenente l'applicazione inserendo l'ID e la password definiti durante la creazione dell'account.

## Problemi di funzionamento



Perdita di comunicazione con il gateway Internet

Controllare l'alimentazione del gateway e verificare che rientri nel campo della comunicazione a radiofrequenza.



Perdita di comunicazione con il termostato RF

Verificare se il termostato RF di riscaldamento è alimentato e se rientra nella portata RF.



Mancanza di connessione a Internet

Verificare che il box Internet abbia accesso a Internet.



Connessione in corso al box

Se il LED resta arancione, verificare i cavi e l'alimentazione del box Internet.



Non ancora registrato

Creare un account su **[getconnected.honeywellhome.com](https://getconnected.honeywellhome.com)**

Nota: la comunicazione può essere disturbata da ostacoli (oggetti metallici) o dall'eccessiva distanza tra il termostato e il gateway Internet.



**Per aiuto:**

**Resideo**

Via Antonio E Gerardo Philips 12

20052 Monza

Tel.: 039 2165.1



**resideo**

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,  
1180 Rolle, Switzerland

**www.resideo.com**

Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

32300956-003 B